




平面図1 1/30

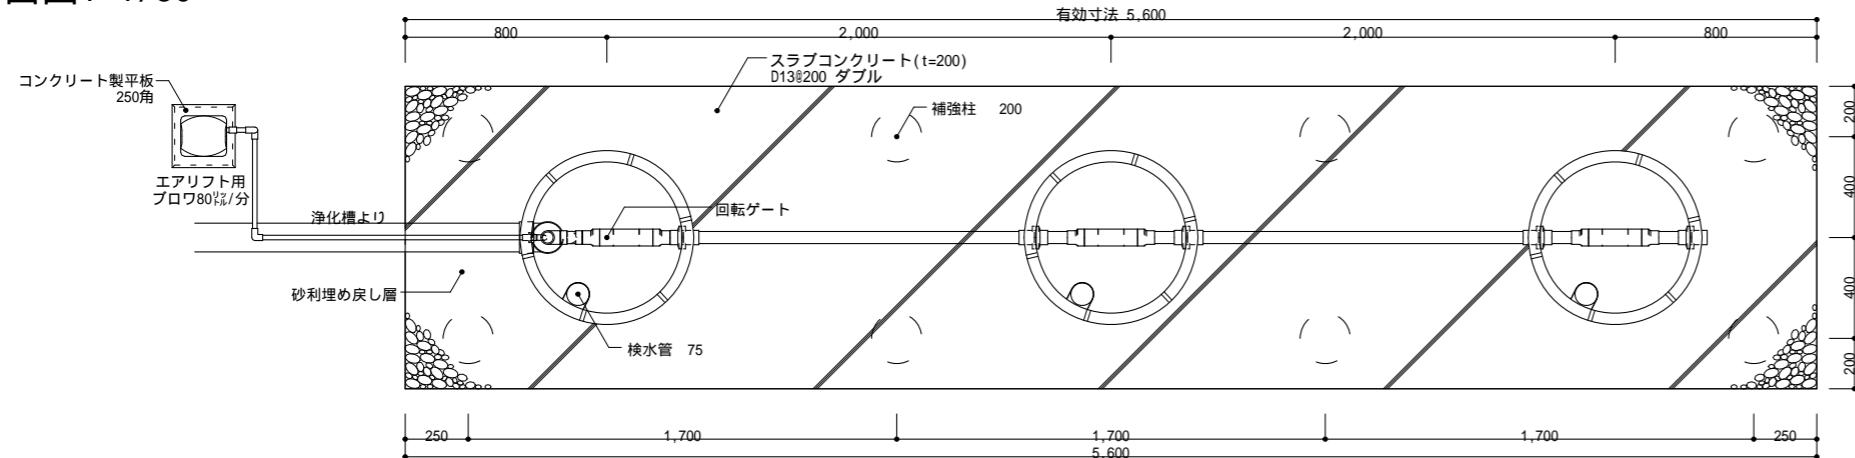

断面図 1/30

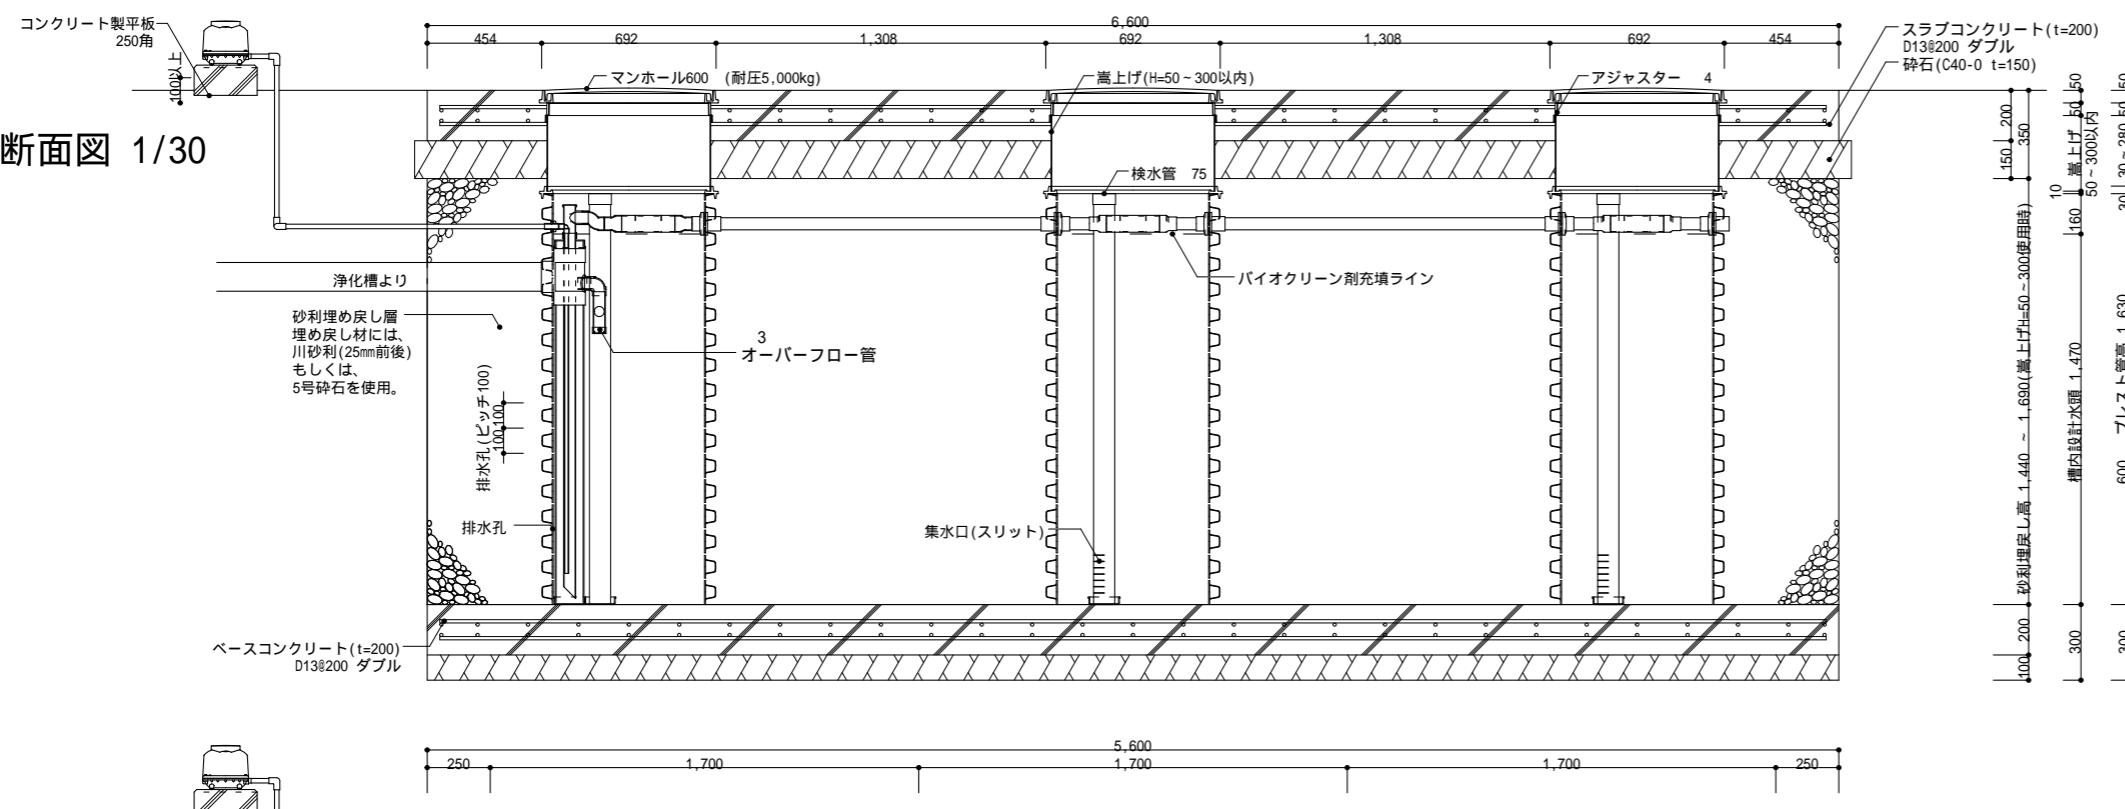

断面図 1/30

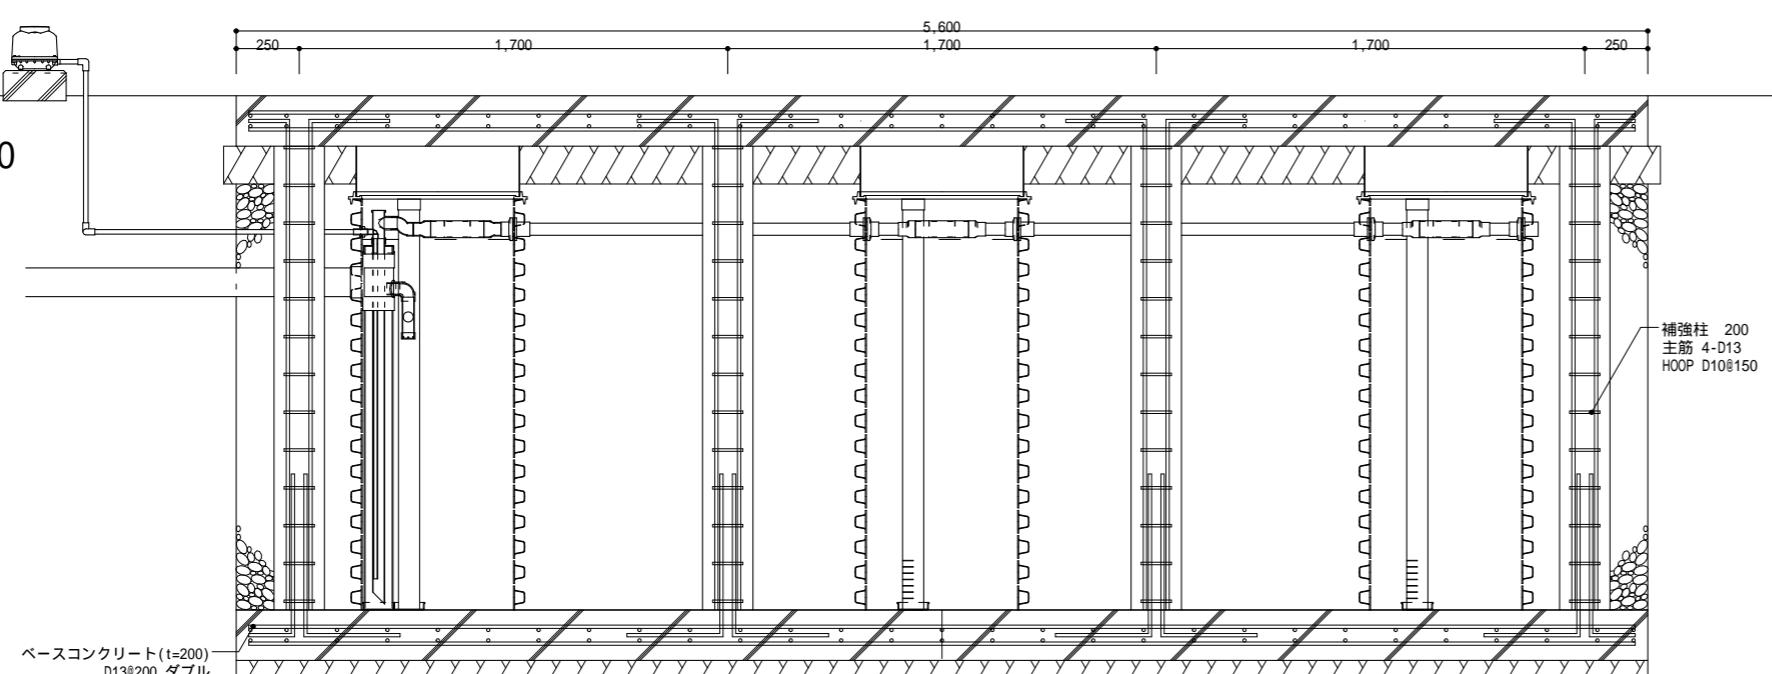

### 3 オーバーフロー管に異物混入防止ネットを取り付ける

備考 1 対応する合併浄化槽は、自然流出で放流ポンプの付かないタイプの浄化槽で

2 収上げは最低でも50mmは使用するものとし、最大でも300mm以内の使用に止める

## バイオクリーンF タイプ 21～30人槽用 重耐圧仕様

製

1/3

株式会社大通バイオクリーン  
〒981-4131 宮城県加美郡色麻町大字上新町117-37  
TEL:0229-25-7871 FAX:0229-25-7872



## 工事仕様書

工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 21~30人槽用 重耐圧仕様
システム構成	692(mm) H=2,050 x 3ユニット 嵩上げH=300使用時
有効寸法	5.6 x 1.2 x 1.470 (m)
有効面積	19.992 (m <sup>2</sup> )
処理能力水量	6,110 (リツ/日)


4 アジャスターと鋳鉄製MH棒を嵩上げ材の上に取り付けた状態で埋設高さになるように嵩上げ材をカットしてください。この時、嵩上げ材についている棒は使用しません。

## 平面図2 1/30 プレスト管排水孔

## 平面図3 1/30 上部マンホール



## 展開図 1/30 (最低嵩上げ高 H=50の場合)

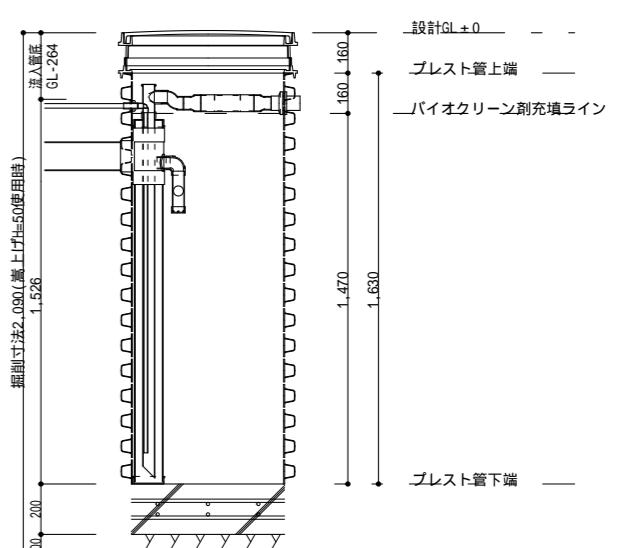

作成日：2025年 9月 30日